

Subiect: Raportare apa potabila
de la: <magda.zavoi@apaproduct.ro>
Data: 5/11/2022, 8:25 am
Către: <utilitati publice@primariadeva.ro>

Primăria Municipiului Deva
Nr. 48608
Data 11 Luna 05 Anul 2022

Atașamente:

Deva.pdf

1.0 MB



22-48608-PDV Primaria Deva 11.05.2022



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

No. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.L.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE2208X 23121912200
B.R.D.- Groupe Societă Generale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 343
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 6044, 09.05.2022

Către
PRIMĂRIA DEVA

Spre știință :
Direcția de Sănătate Publică Hunedoara
Control în Sănătate Publică Hunedoara

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile și a Hotărârii de Guvern nr. 974/2004 de aprobare a "Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile", producătorii de apă prelevează și analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare în conformitate cu "Programul de monitorizare a calității apei potabile".

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calității apei potabile :

- la ieșirea din stația de tratare
- la ieșirea din rezervoarele de înmagazinare
- la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră.

Programul de monitorizare prevede :

- punctele de prelevare
- numărul de probe de apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare
- parametrii care se determină : microbiologici, chimici și indicatori.

Pentru perioada : 1 – 30 APRILIE 2022, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră :

1. La ieșirea din Stația de tratare a apei Sântămăria Orlea :

(C=corespunzător, N=necorespunzător)

Clor rezidual liber, turbiditate			ph, gust, culoare, miros, duritate totală, oxidabilitate			Conductivitate, cloruri, amoniu, nitriti/nitrați, sulfati, sodiu, sulfuri si hidrogen sulfurat			E.coli, enterococi, Nr. colonii la 22 si 37°C, bacterii coliforme			Clostridium perfringens		
Nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N
720	720	-	180	180	-	60/4	60/4	-	30	30	-	4	4	-

2. La iesirea din rezervoarele de inmagazinare :

Rezervor de inmagazinare	E.coli, bacterii coliforme, enterococi. nr. colonii la 22 si 37°C			Clor rezidual liber, turbiditate		
	Nr. probe	C	N	Nr. probe	C	N
R 2 x 10.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc Mintia	4	4	-	4	4	-
R 2 x 2.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 300 mc	4	4	-	4	4	-

3. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile la consumator :

Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat /an Zone de aprovizionare in municipiul DEVA, Nr. populatie = 48.728				
	Rezervor 2x10.000 Nr. populatie 38.010	Rezervor 2x1000 Mintia Nr. populatie 745	Rezervor 2x2000 Nr. populatie 5.012	Rezervor 2x1000 Nr. populatie 4.088	Rezervor 2x300 Nr. populatie 873
-E.coli -Enterococi -Bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37°C -Clor rezidual liber -aluminii* -amoniu -conductivitate -clostridium perfringens -culoare -gust -miros -nitriți -oxidabilitate -pH -turbiditate	28 probe /an	4 probe /an	7 probe /an	4 probe /an	4 probe /an

*- daca este folosit in tratarea apei


4. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in Santuhalm :

Nr. crt.	Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat	
		Zona Santuhalm Nr. populatie = 444	Rezervor Santuhalm
1.	-E.coli -Enterococi -bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37°C -Clor rezidual liber	4 probe /an	1 proba /sapt.
2.	-amoniu -clostridium perfringens -conductivitate -culoare -gust -miros -nitriți -oxidabilitate -pH -turbiditate -aluminu*	4 probe /an	

*- daca este folosit în tratarea apei

Având în vedere rezultatele obținute, apa potabilă **corespunde** din punct de vedere al parametrilor de calitate microbiologici, chimici și indicatori conform Legii nr. 458/2002 completată de Legea nr. 311/2004 .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Anon Victor

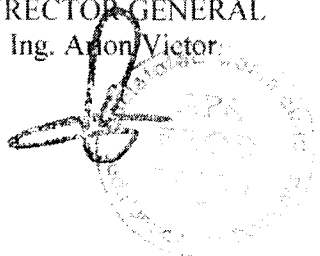

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Ghergan Florian



Dep. Mediu Calitate
Ing. Socaci Andrei

